



MUUTOSTOLERANSSILUOKAN KÄYTTÖ



- Muutostoleranssiluokka on käytössä kierrätyslasipulloille, joiden mitat muuttuvat yli 3mm ilman viivakoodin muuttumista
- Muutosjakson ajan palautusautomaateissa käytetään väljempää tunnistustoleranssia, jolloin sekä uusi että vanha pakkaus voidaan tunnistaa oikein
- Väljempi toleranssi on käytössä väliaikaisesti. Muutosjakson jälkeen tunnistus tehdään pakkauksen uusilla mitoilla



OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Pantinmaksaja

- Ilmoittaa pullomuutoksesta (viivakoodi ja tuotteen nimi sekä muutospäivämäärä) Palpalle kirjallisesti (tuoterekisterointi@palpa.fi)
- Lähettää uudesta pullostä mallin automaattitoimittajille ja Palpalle (saatteessa maininta ”pullomuutos”, muutoksen voimaantulopvm ja yhteyshenkilön tiedot) viimeistään 5 päivää ennen koodikirjaston luontipäivää
- Vastaa vanhan pullon tunnistuksessa aiheutuvista palautteista 12 kk muutosjakson jälkeen

Automaattitoimittaja


- tarkastaa pullon ja kuittaa tarkastuksen extranetin kommenttikenttään (”Uusi pullomalli, pvm, TL 4, N.N.”)
- Laskuttaa tarkastustyön (TL 4) eriteltynä palvelusopimushinnaston mukaisesti Palpalta

Palpa

- Mittaa uuden pullon ja päivittää mittatiedot tuotetietokantaan (vanhat mittatiedot ja toleranssiluokka kirjataan muistioon)
- Päivittää toleranssiluokan (4) muutospäivää edeltävään koodikirjastoon
- Päivittää tuotteelle normaalin toleranssiluokan (0-3) 12 kuukauden jälkeen
- Seuraa palautusasteen kehitystä muutosjakson aikana tehostetusti ja tarvittaessa raportoi poikkeamat pantinmaksajalle ja automaattitoimittajille



TOLERANSSILUOKAN 4 VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖAIKA

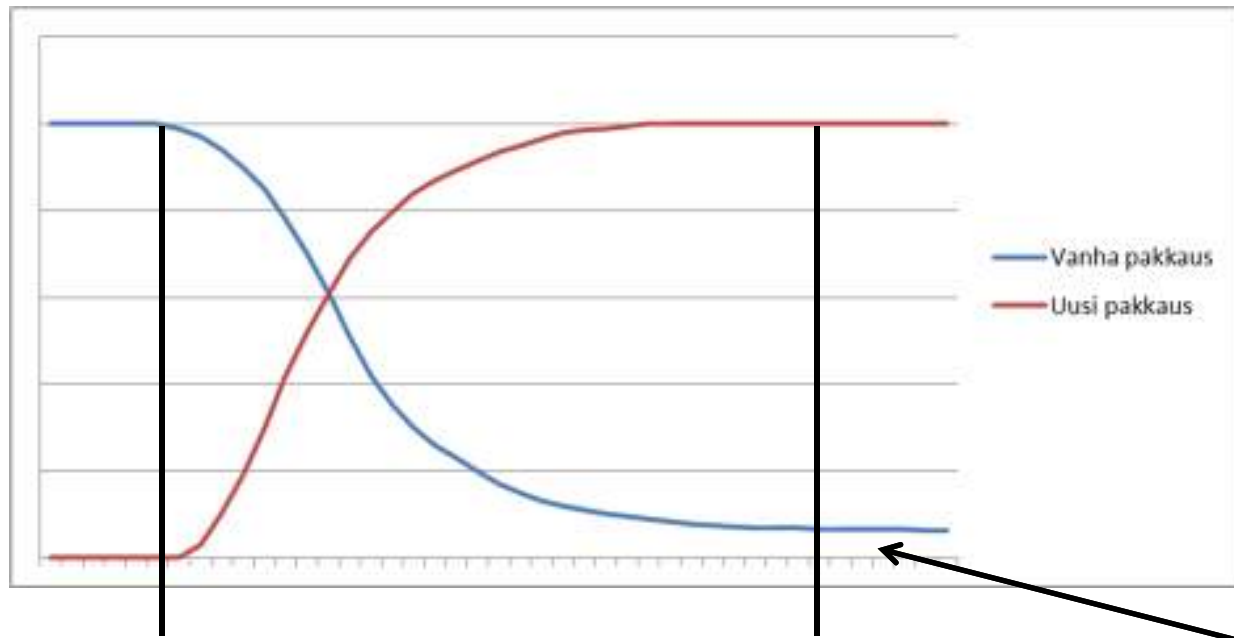

Tuotteen mitat muutetaan uuden pakkauksen mukaiseksi ja tuote siirretään toleranssiluokkaan 4 ennen uuden pakkauksen myynnin alkua

12 kk myöhemmin tuote siirretään uuden pakkauksen muodon edellyttämään toleranssiluokkaan (0-3)

12 kk muutoksen toteuttamisen jälkeen vanha pullo ei enää tunnistu pantilliseksi